


Alimentazione con spina mobile 2P+T 32A

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	DATA 18/03/2022	DISSEG. Il Chiodini	VISTO F. Verzeoli	APPR. F. Verzeoli	SCARME	PARRE - (Bergamo)	A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti	MP50000...T	656.5824-113	FOGLIO DI
1	2	3	4	5	6	7	8						

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
MBox-2

TENSIONE NOMINALE (V)	$V_n = 230$
CORRENTE NOMINALE (A)	$I_n = 25$
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	$f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

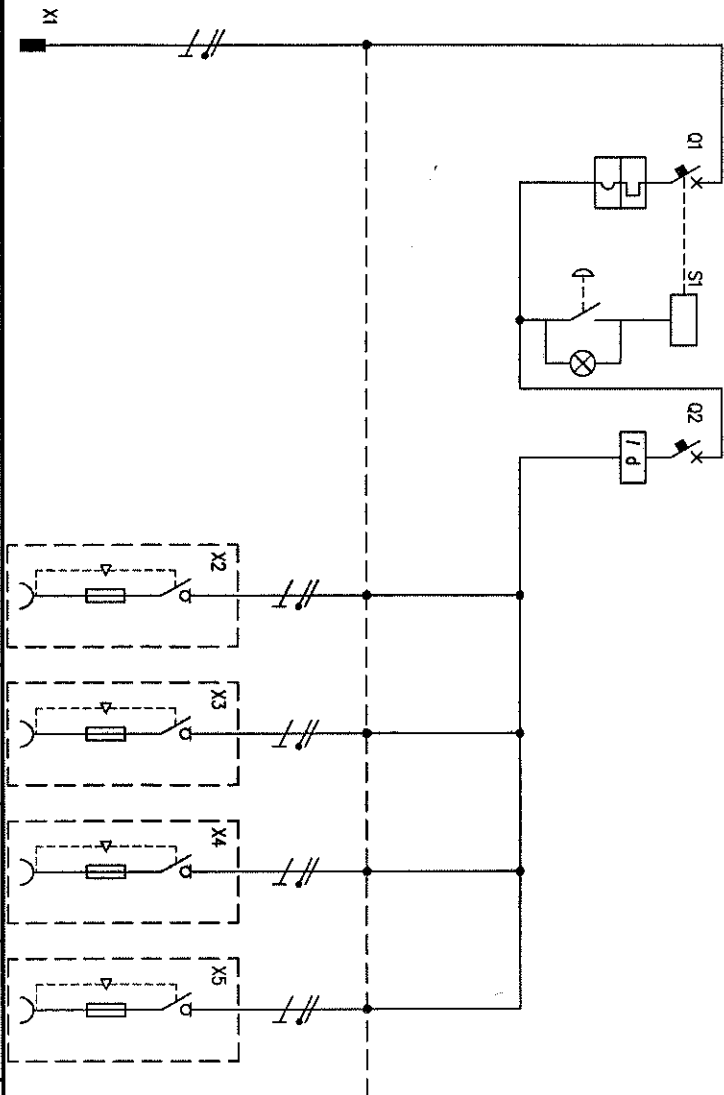

CIRCUITO									
DESCRIZIONE COMPONENTI									
F	TIPO	Alimentazione Quadro	2	3	4	5	6	7	8
	Un (V)		MT						
	In (A)		230						
	NPOLI		32						
	INTERVENTO		1P+N						
G	POTERE INTERRUZIONE (kA)		Curva C*						
	Idn (mA)								
H	TIPO	Spina Mobile							
	Un (V)	200 - 250							
	In (A)	32							
	NPOLI	2P+1							
	CONFIGURAZIONE	6h							
I	CODICE SCAME	218.3233							
J	MORSETTI	NXSEZ (mmq)							
	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L1,N	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	
	SEZ. (mmq)	3x4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
K	COMPONENTI VARI	Zmt cavo H07RN-F		Lampada di segnalazione BAgS 3W					
DATA 18/03/2022					A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti				
DISSEG. T. Chiglieri					MP90000				
VISTO F. Verzeoli					656.5824-113				
FIRMA APPR. F. Verzeoli					Foglio 1 Di 1				
MODIFICA DATA FIRMA					SEGUE				