

# PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



## SEDE LEGALE:

Palazzo di Sciascio – Via Occidentale, 6  
66016 Guardiagrele (CH)

## SEDE OPERATIVA:

Abbazia SS. Spirito al morrone – Via badia 28  
67039 Sulmona (AQ)

## UFFICIO MANUTENZIONI

***RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA  
CFS IN CARAMANICO TERME (PE). ALLOGGIO COLLETTIVO E ALLOGGIO  
DI SERVIZIO AI PIANI DI UNA MIGLIORE FUNZIONE DELLA STRUTTURA  
PER IL SEVIZIO.***

# PROGETTO ESECUTIVO

## ELABORATI PROGETTUALI:

- ① RELAZIONE TECNICA e fotogr.
- ② INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
- ③ GRAFICI ANTE E POST OPERAM  
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ④ ELENCO PREZZI UNITARI e analisi
- ⑤ COMPUTO METRICO EST. E Q.E.
- ⑥ INC. % MANODOP. E STIMA ONERI  
DELLA SICUREZZA INTRINSECHI
- ⑦ **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**
- ⑧ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ⑨ SCHEMA DI CONTRATTO

**Il Presidente  
Prof. Lucio ZAZZARA**

**IL R.U.P.**  
Geom. Vincenzo INGANI

**PROGETTISTA E D.L.**  
Geom. Vincenzo INGANI

**DATA:** \_\_\_\_\_

**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA  
MAIELLA**

**UFFICIO MANUTENZIONI**

**Cronoprogramma di  
PROGETTO**

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio.

**COMMITTENTE:** ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico  
( )


---


--	--




ID	Nome attività	Durata	Importo	Giugno 2023																									
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
34	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE ...	3 g	2'883,90																										
35	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compens...	2 g	2'414,48																										
36	PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere cer ... norma UNI 9569. A due a...	1 g	8'687,34																										
37	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE stuccatura e rasatura	1 g	1'716,56																										
38	FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI SILICATO ... ante, ancorante ed isolant...	1 g	3'487,03																										
39	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici inter...	2 g	6'902,17																										
40	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere...	1 g	1'695,80																										
41	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLO ... a 10 cm di diametro o...	1 g	555,26																										
42	<b>Impianto idrico/termico</b>	30 g	16'063,49																										
43	APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...	2 g	345,88																										
44	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... la tubazione d'adduzi...	1 g	211,71																										
45	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... tubazione di adduzi...	1 g	211,71																										
46	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...	1 g	125,60																										
47	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...	1 g	211,71																										
48	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...	1 g	211,71																										
49	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro min...	1 g	118,93																										
50	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... etro minimo della tubazi...	1 g	143,69																										
51	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... - diametro minimo de...	1 g	148,76																										
52	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in...	1 g	272,61																										
53	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta...	1 g	128,74																										
54	GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone	1 g	148,93																										
55	VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso	1 g	330,25																										
56	CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA - Cassetta di scarico a vista	1 g	204,61																										
57	BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento	1 g	272,79																										
58	GRUPPO MONOFORO PER BIDET - Scarico con comando a pistone	1 g	177,84																										
59	PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni standard di mercato...	1 g	293,88																										
60	BATTERIA PER VASCA O DOCCIA - Con braccio con soffione rotante per doccia	1 g	263,34																										
61	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota fissa ...	1 g	4'464,40																										
62	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva ...	1 g	7'516,99																										
63	APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...	1 g	259,41																										
64	<b>Impianto elettrico</b>	38 g	8'221,61																										
65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... i del tipo FS17 e cavo...	1 g	529,20																										
66	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... l tipo FS17 e cavo di lunghe...	1 g	595,42																										

ID	Nome attività	Durata	Importo	Giugno 2023																											
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
67	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... del tipo FS17 e cavo...	1 g	1'350,96																												
68	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... el tipo FS17 e cavo...	1 g	552,56																												
69	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+...	1 g	1'728,16																												
70	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o termostato	1 g	426,40																												
71	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA DI SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per ...	1 g	772,02																												
72	APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...	1 g	259,41																												
73	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 25	1 g	162,60																												
74	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolar...	1 g	250,30																												
75	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a ...	1 g	654,06																												
76	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 25 a 36 moduli.	1 g	302,12																												
77	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 100W	2 g	638,40																												

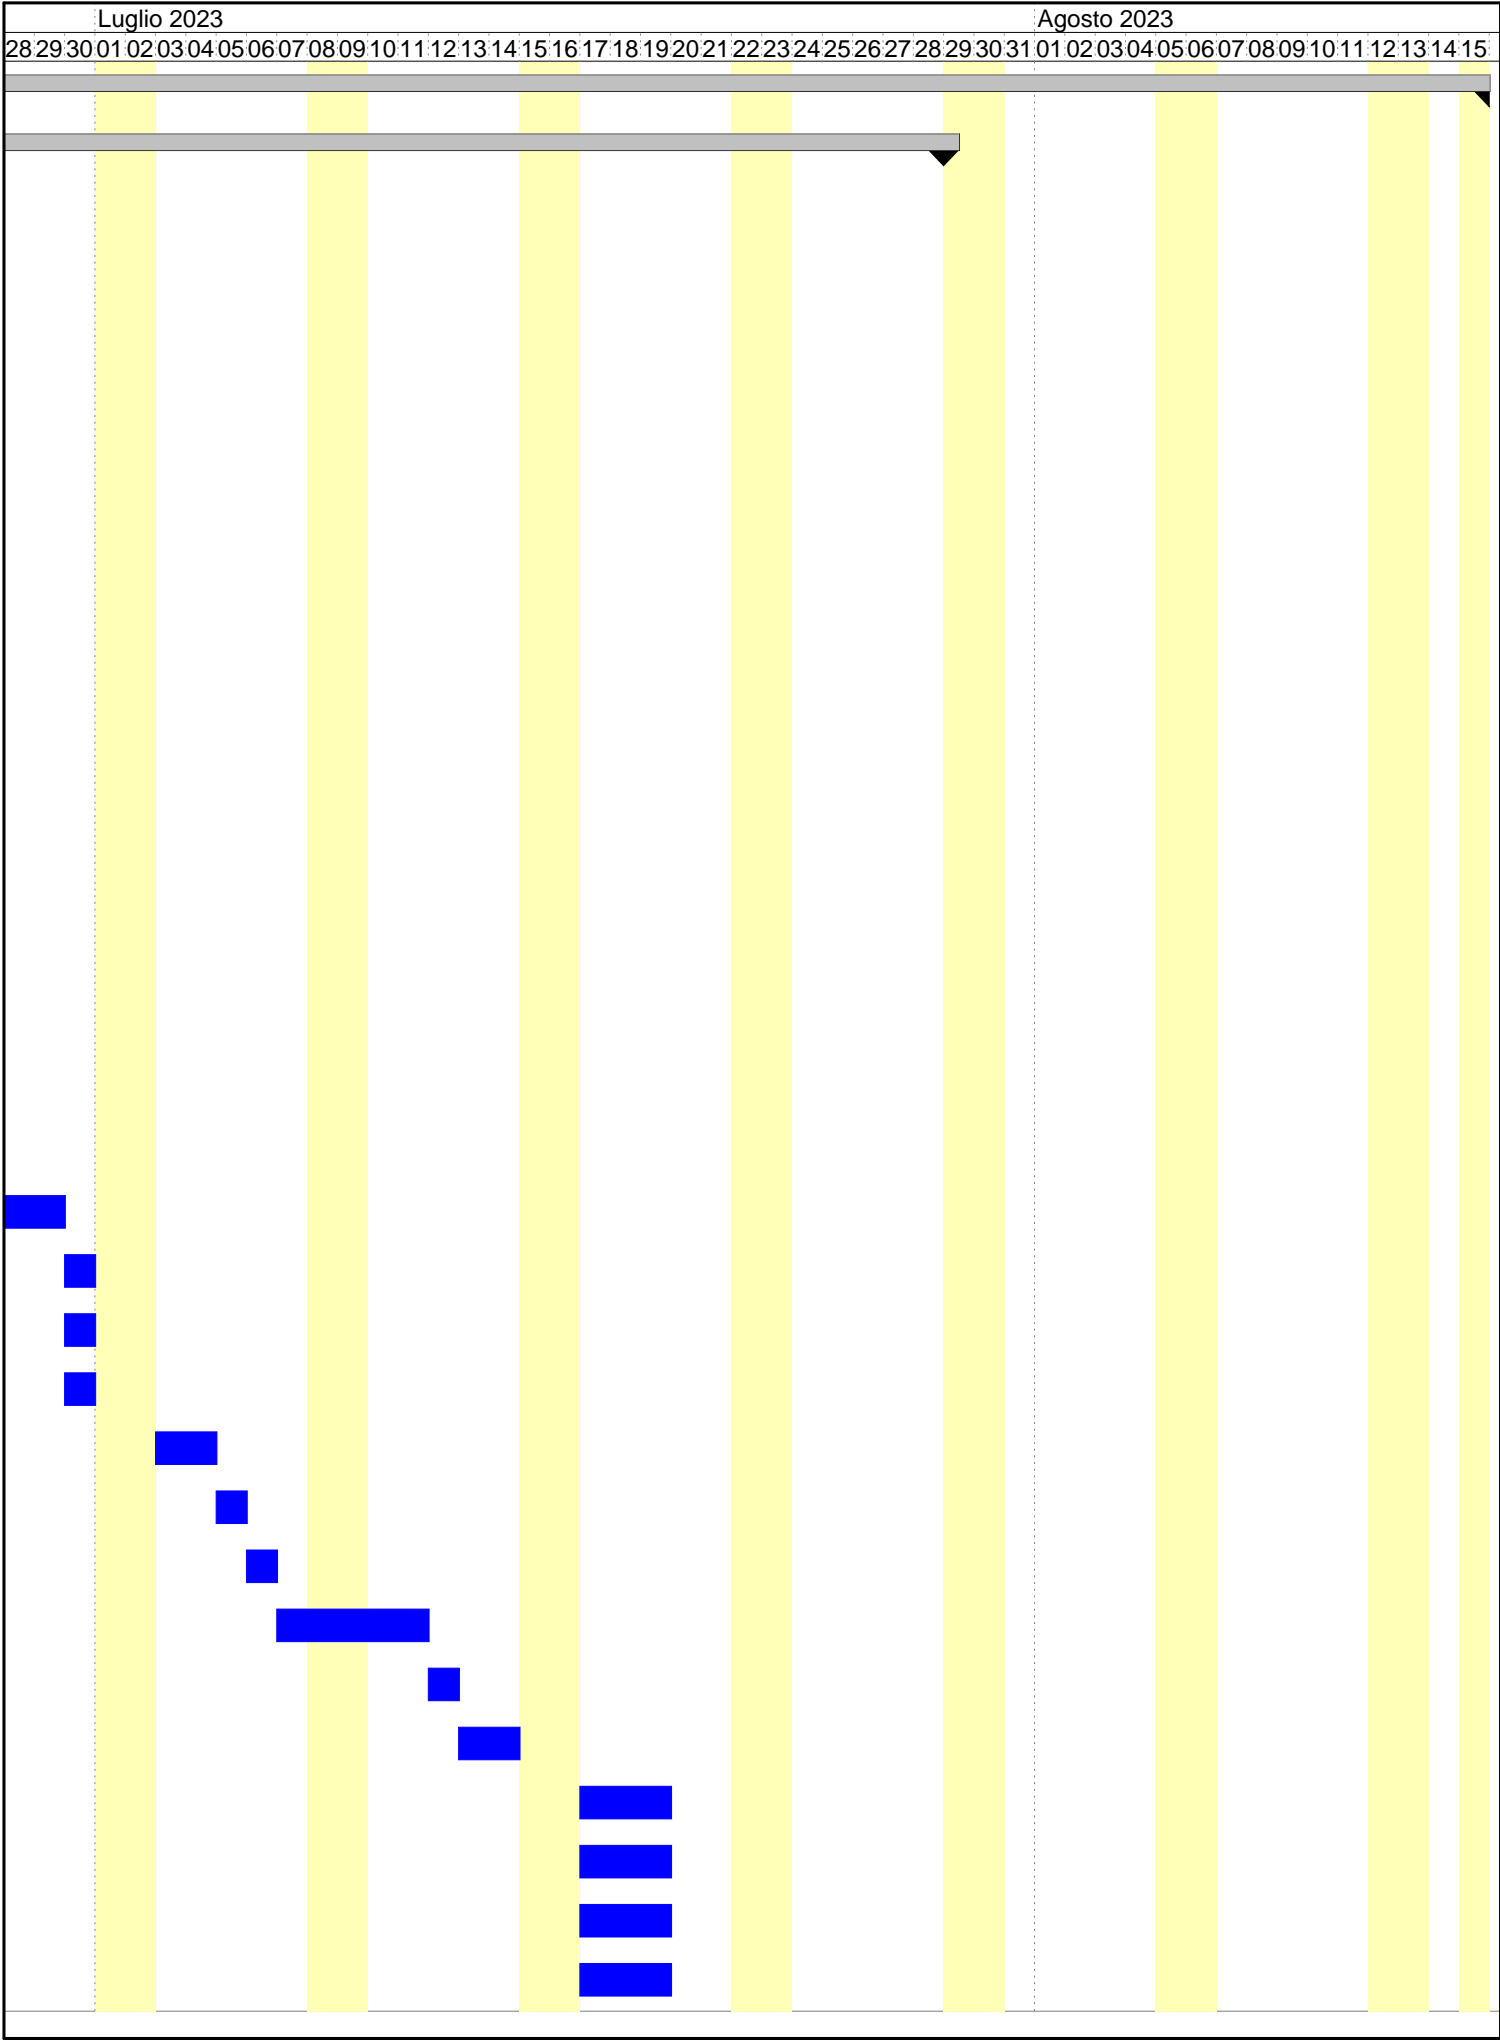

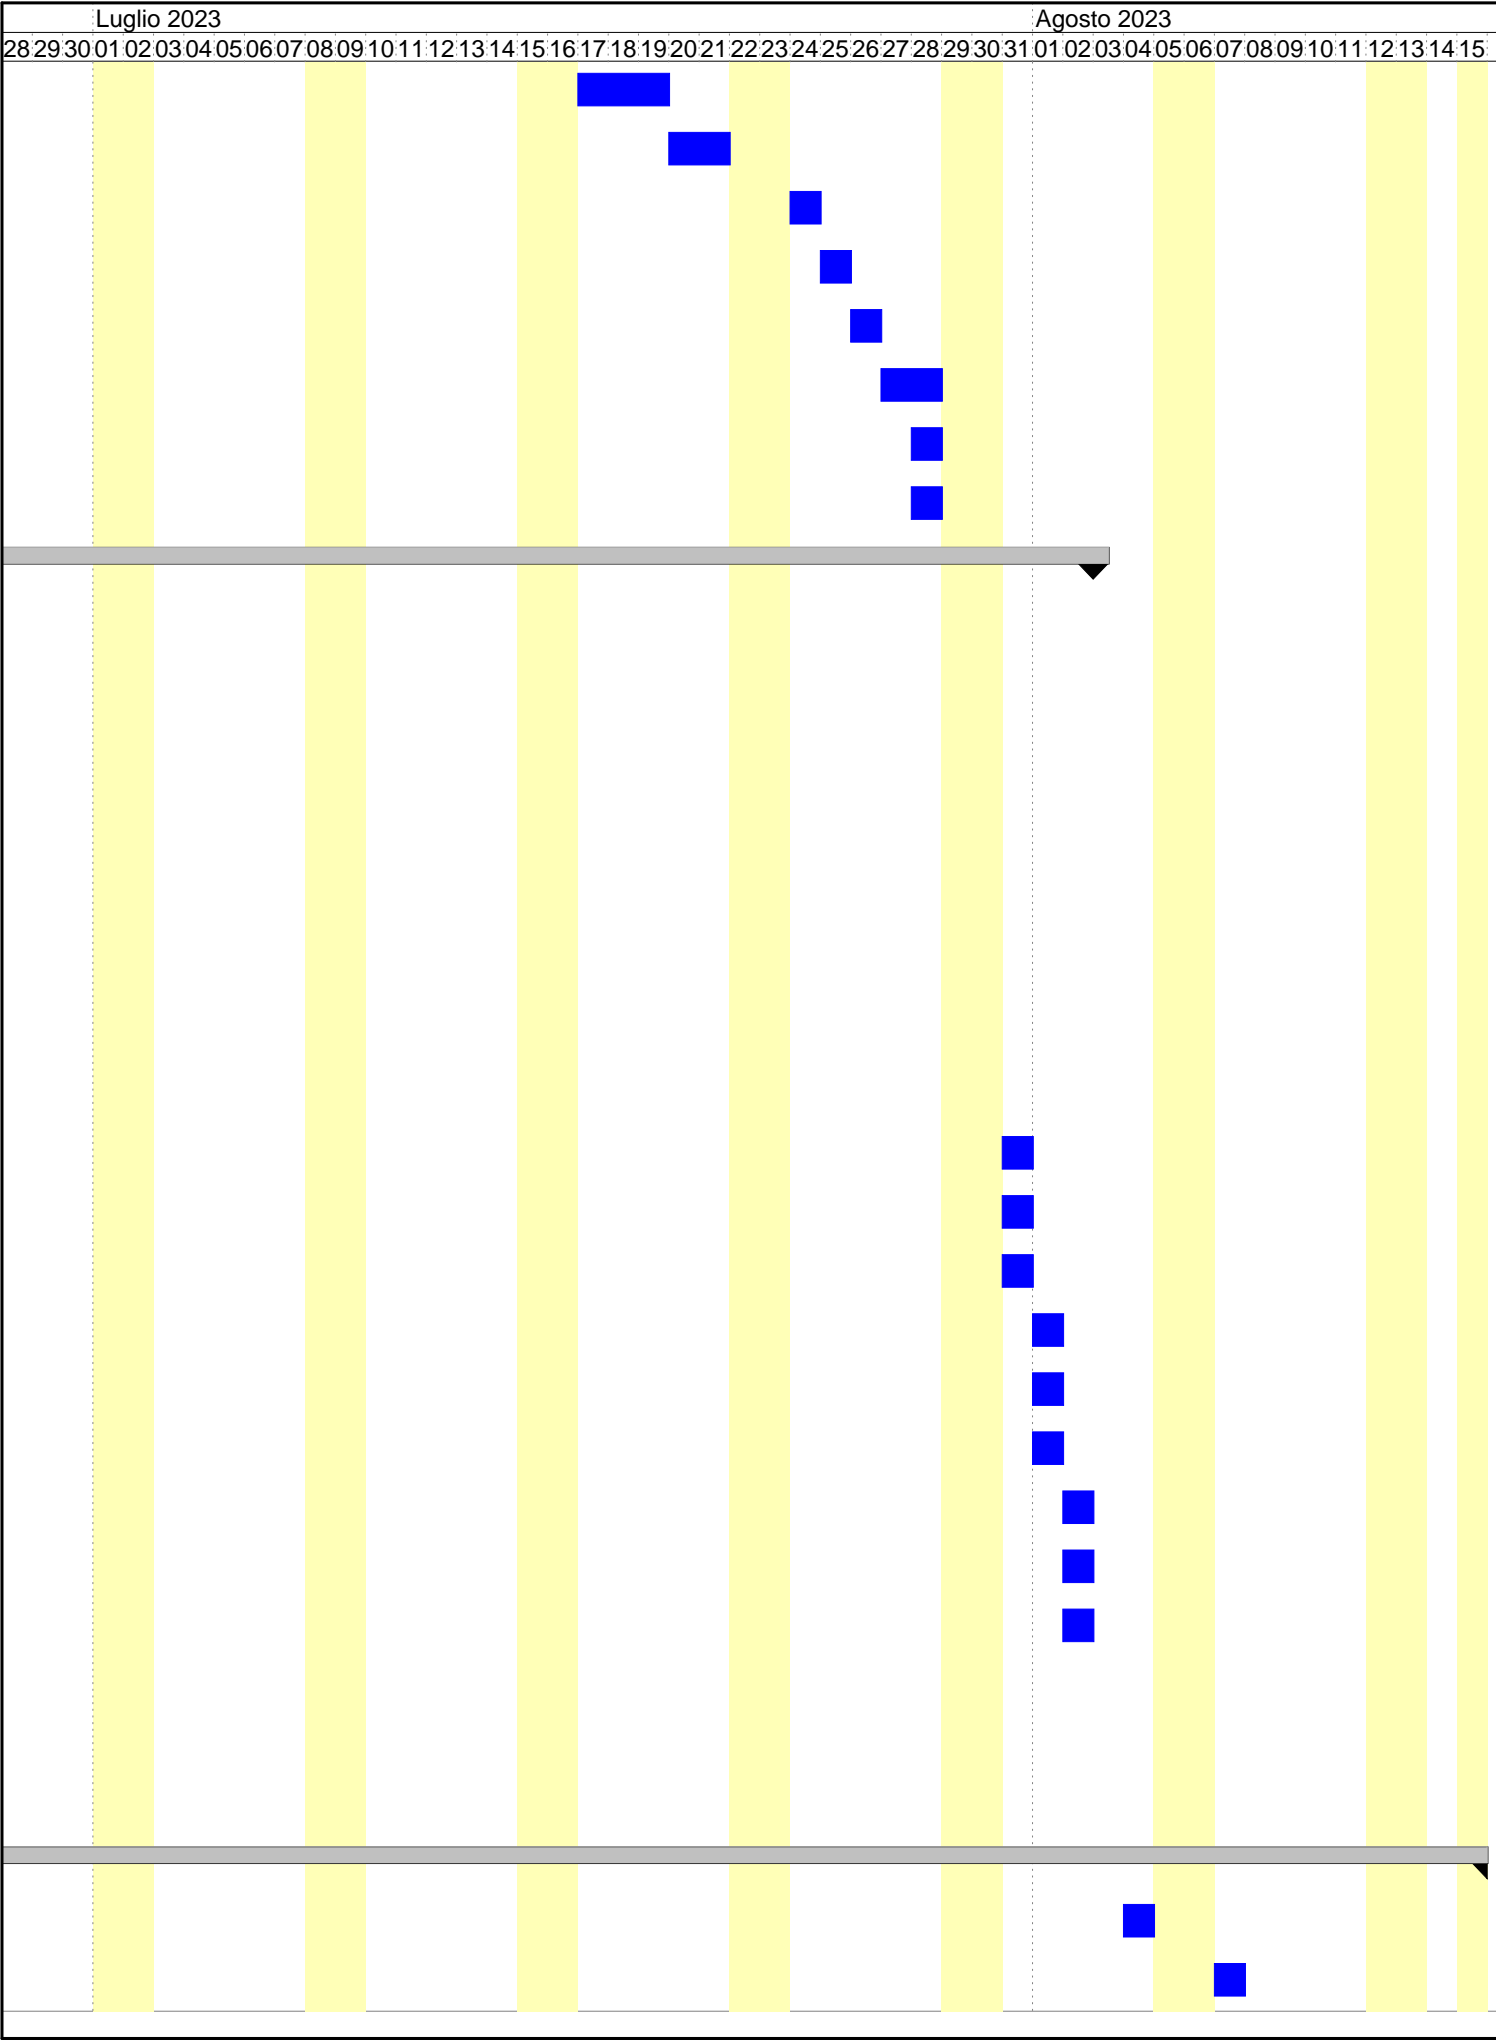

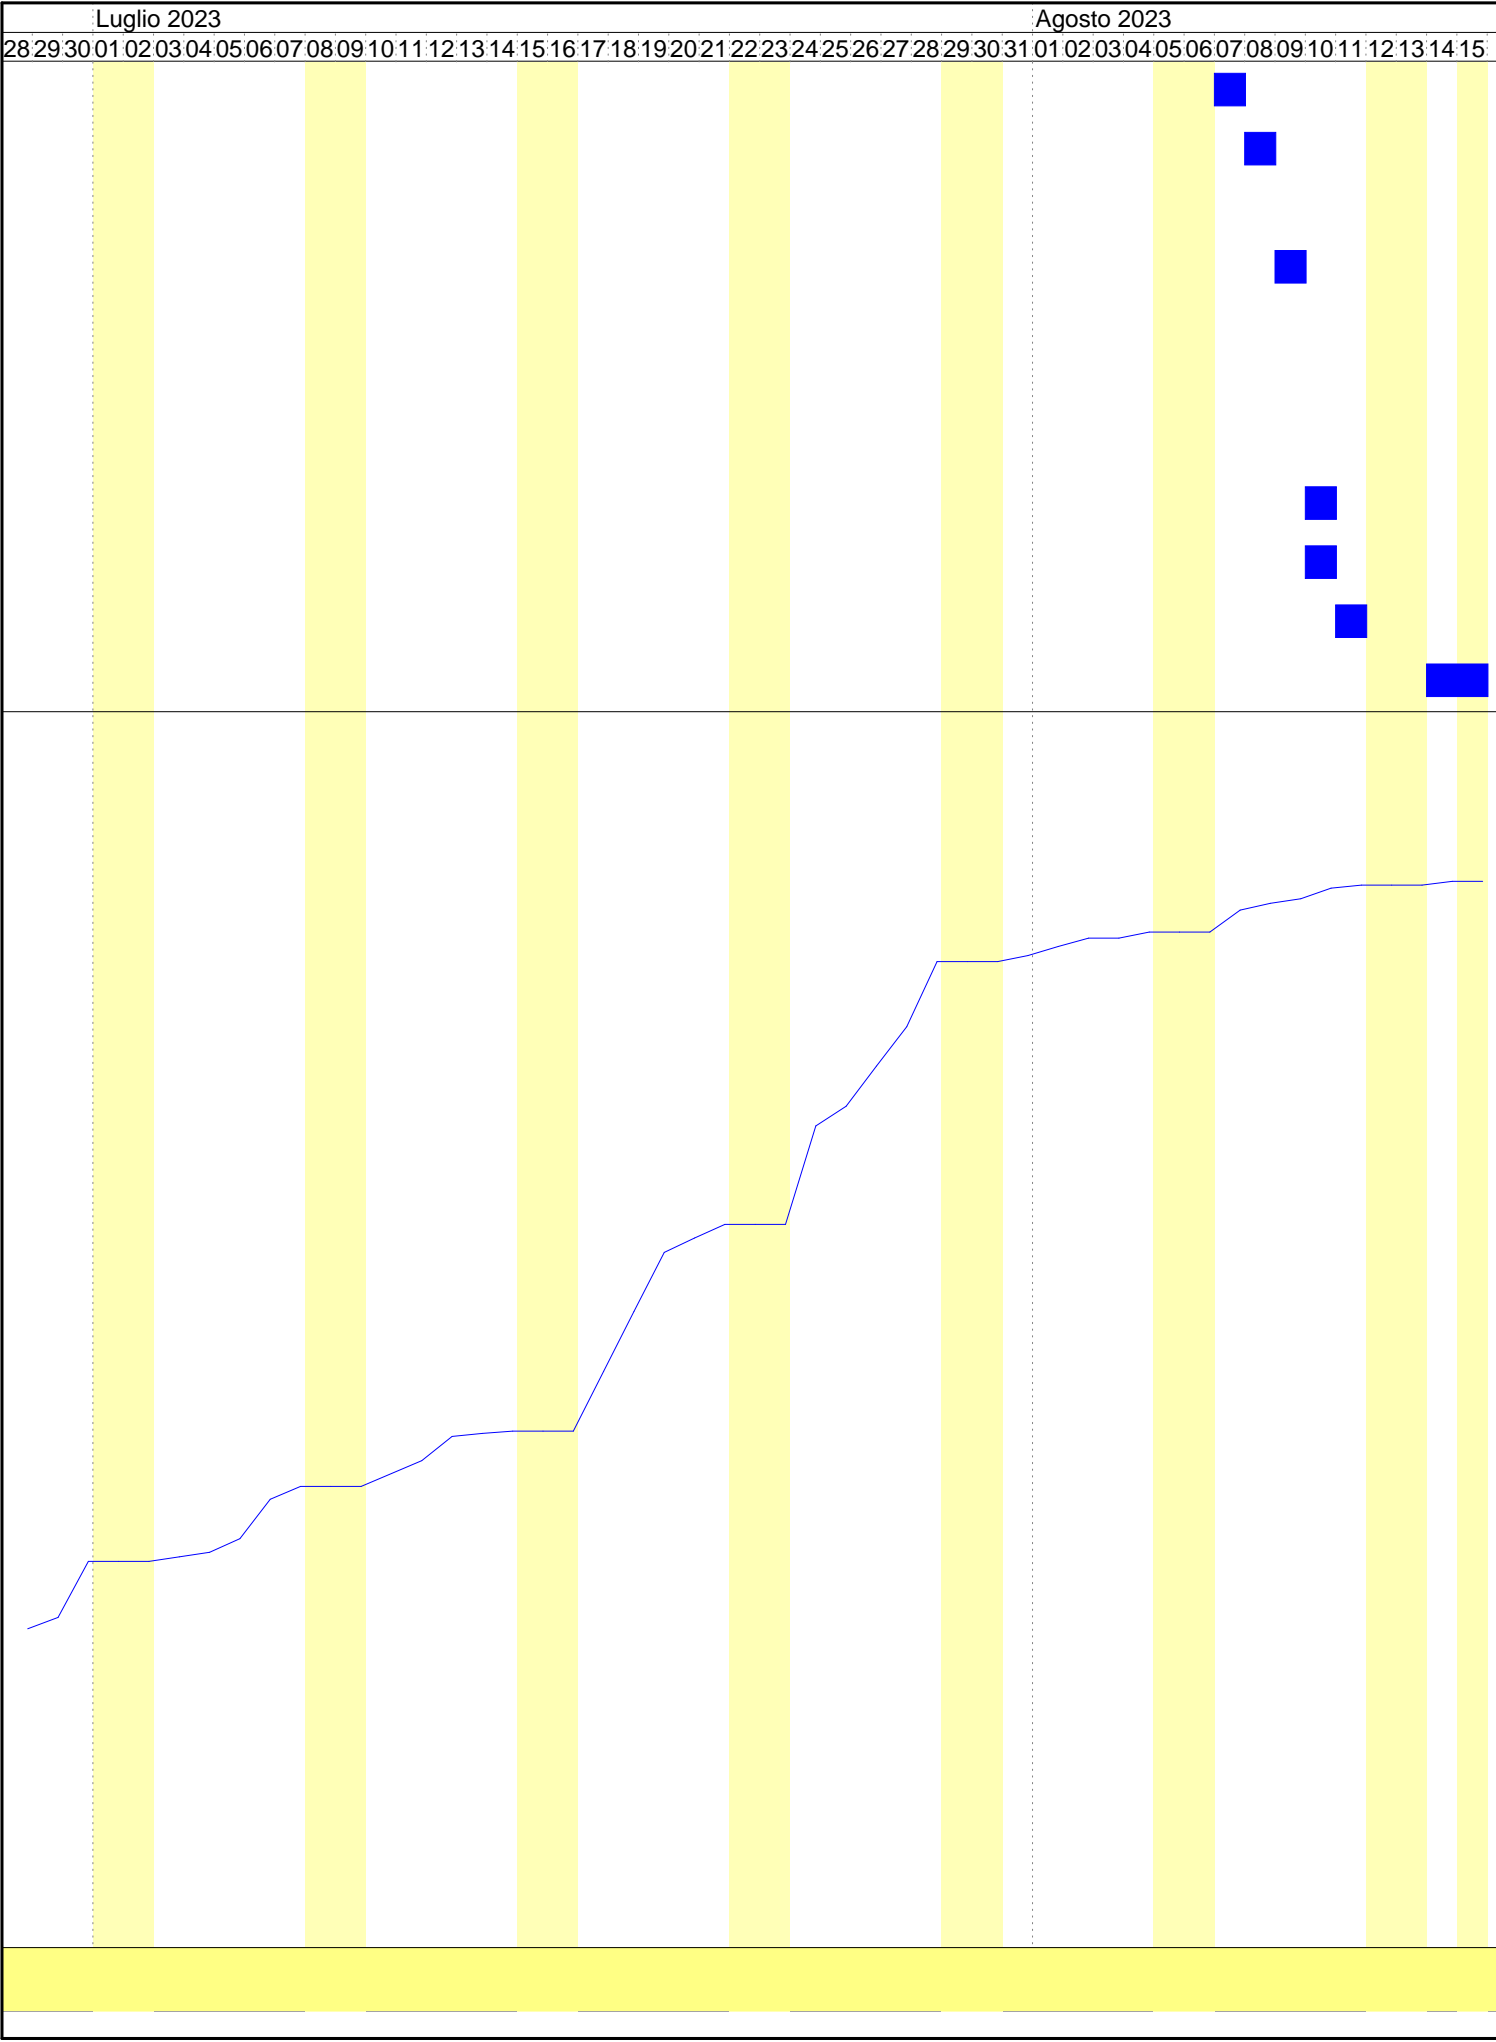

**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA  
MAIELLA**

**UFFICIO MANUTENZIONI**

**Tabella Attività**

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio.

**COMMITTENTE:** ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico  
( )

---

--	--

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a MISURA</b>	<b>93'895,61</b>	<b>100,000</b>	<b>12/06/2023</b>	<b>16/08/2023</b>	<b>47</b>	<b>66</b>
<b>* EDILI</b>	<b>69'610,51</b>	<b>74,136</b>	<b>12/06/2023</b>	<b>28/07/2023</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
* * Rimozione di portone interno o porta di caposcala	134,90	0,144	12/06/2023	12/06/2023	1	1
* * Rimozione di apparecchi igienico sanitari	107,40	0,114	12/06/2023	12/06/2023	1	1
* * SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO Rimozione ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	211,55	0,225	12/06/2023	12/06/2023	1	1
* * DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a 10 cm	282,35	0,301	13/06/2023	13/06/2023	1	1
* * DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.	1'142,13	1,216	14/06/2023	15/06/2023	2	2
* * Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	72,36	0,077	15/06/2023	15/06/2023	1	1
* * DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm	968,26	1,031	15/06/2023	16/06/2023	2	2
* * Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	206,46	0,220	16/06/2023	16/06/2023	1	1
* * Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	395,25	0,421	16/06/2023	16/06/2023	1	1
* * SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC Rimozione di avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	488,02	0,520	16/06/2023	16/06/2023	1	1
* * DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA ... ARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30 senza recupero di materiale	22,38	0,024	19/06/2023	19/06/2023	1	1
* * DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura	1'095,36	1,167	20/06/2023	20/06/2023	1	1
* * TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... I, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti fino a 10 km	478,80	0,510	20/06/2023	20/06/2023	1	1
* * TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI ... della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120	1'525,50	1,625	21/06/2023	21/06/2023	1	1
* * MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Spessore non inferiore a 4 cm	1'061,04	1,130	27/06/2023	27/06/2023	1	1
* * FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI LEGA ... tura con rasante premiscelato a base di legante cementizio	735,48	0,783	27/06/2023	27/06/2023	1	1
* * MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSA ... M³ DI SABBIA Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	200,66	0,214	27/06/2023	27/06/2023	1	1
* * PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCEL ... TA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO tinta unita levigata	2'964,19	3,157	27/06/2023	29/06/2023	3	3
* * PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, E ... 5X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito sardo grigio e rosa	2'026,20	2,158	30/06/2023	30/06/2023	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO tinta unita e granigliato naturale	724,26	0,771	30/06/2023	30/06/2023	1	1
* * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm	2'132,99	2,272	30/06/2023	30/06/2023	1	1
* * SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI ... IORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Travertino	805,50	0,858	03/07/2023	04/07/2023	2	2
* * Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia	1'220,87	1,300	05/07/2023	05/07/2023	1	1
* * INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta di cemento	3'430,27	3,653	06/07/2023	06/07/2023	1	1
* * INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta di cemento	3'435,12	3,658	07/07/2023	11/07/2023	3	5
* * RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON P ... EMENTIZI Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi	2'118,64	2,256	12/07/2023	12/07/2023	1	1
* * CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2 ... RAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	448,29	0,477	13/07/2023	14/07/2023	2	2
* * INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O ... OVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici fino a m² 2.5	2'148,81	2,289	17/07/2023	19/07/2023	3	3
* * INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O ... NTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m² 2.5 fino a 5	6'491,96	6,914	17/07/2023	19/07/2023	3	3
* * VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI ... INCOLORE Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40	2'101,87	2,239	17/07/2023	19/07/2023	3	3
* * AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN ME ... o: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	2'091,10	2,227	17/07/2023	19/07/2023	3	3
* * SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in alluminio	2'883,90	3,071	17/07/2023	19/07/2023	3	3
* * PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	2'414,48	2,571	20/07/2023	21/07/2023	2	2
* * PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere cer ... norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220	8'687,34	9,252	24/07/2023	24/07/2023	1	1
* * PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE stuccatura e rasatura	1'716,56	1,828	25/07/2023	25/07/2023	1	1
* * FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI SILICATO ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	3'487,03	3,714	26/07/2023	26/07/2023	1	1
* * TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura lavabile	6'902,17	7,351	27/07/2023	28/07/2023	2	2
* * PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere in profilati normali e a linee curve	1'695,80	1,806	28/07/2023	28/07/2023	1	1
* * VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLO ... a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	555,26	0,591	28/07/2023	28/07/2023	1	1
<b>* Impianto idrico/termico</b>	<b>16'063,49</b>	<b>17,108</b>	<b>22/06/2023</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>30</b>	<b>42</b>
* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e solai pieni	345,88	0,368	22/06/2023	23/06/2023	2	2
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... la tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")	211,71	0,225	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	211,71	0,225	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	125,60	0,134	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	211,71	0,225	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	211,71	0,225	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110	118,93	0,127	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... etro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")	143,69	0,153	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20	148,76	0,158	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.	272,61	0,290	31/07/2023	31/07/2023	1	1
* * LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.	128,74	0,137	31/07/2023	31/07/2023	1	1
* * GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone	148,93	0,159	31/07/2023	31/07/2023	1	1
* * VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso	330,25	0,352	01/08/2023	01/08/2023	1	1
* * CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA - Cassetta di scarico a vista	204,61	0,218	01/08/2023	01/08/2023	1	1
* * BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento	272,79	0,291	01/08/2023	01/08/2023	1	1
* * GRUPPO MONOFORO PER BIDET - Scarico con comando a pistone	177,84	0,189	02/08/2023	02/08/2023	1	1
* * PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80	293,88	0,313	02/08/2023	02/08/2023	1	1
* * BATTERIA PER VASCA O DOCCIA - Con braccio con soffione rotante per doccia	263,34	0,280	02/08/2023	02/08/2023	1	1
* * IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota fissa per ciascuna caldaia.	4'464,40	4,755	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.	7'516,99	8,006	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e solai pieni	259,41	0,276	23/06/2023	23/06/2023	1	1
<b>* Impianto elettrico</b>	<b>8'221,61</b>	<b>8,756</b>	<b>23/06/2023</b>	<b>16/08/2023</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... i del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice)	529,20	0,564	04/08/2023	04/08/2023	1	1
* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... l tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INTERRUTTORE)	595,42	0,634	07/08/2023	07/08/2023	1	1
* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (DEVIATORE)	1'350,96	1,439	07/08/2023	07/08/2023	1	1
* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMAND ... el tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INVERTITORE)	552,56	0,588	08/08/2023	08/08/2023	1	1
* * PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con cavo fino a 15 m	1'728,16	1,841	23/06/2023	23/06/2023	1	1
* * PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o termostato	426,40	0,454	09/08/2023	09/08/2023	1	1
* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA DI SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15 m	772,02	0,822	23/06/2023	23/06/2023	1	1
* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e solai pieni	259,41	0,276	23/06/2023	23/06/2023	1	1
* * CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 25	162,60	0,173	26/06/2023	26/06/2023	1	1
* * INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K.	250,30	0,267	10/08/2023	10/08/2023	1	1
* * INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A	654,06	0,697	10/08/2023	10/08/2023	1	1
* * CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 25 a 36 moduli.	302,12	0,322	11/08/2023	11/08/2023	1	1
* * PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 100W	638,40	0,680	14/08/2023	16/08/2023	2	3
Data, 29/05/2023						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Tecnico</b>						

**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA  
MAIELLA**

**UFFICIO MANUTENZIONI**

**Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio.

**COMMITTENTE:** ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico  
( )

---

--	--

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/06/2023	453,85	453,85	0,483
13/06/2023	282,35	736,20	0,784
14/06/2023	571,06	1'307,26	1,392
15/06/2023	1'127,55	2'434,82	2,593
16/06/2023	1'573,86	4'008,68	4,269
19/06/2023	22,38	4'031,06	4,293
20/06/2023	1'574,16	5'605,22	5,970
21/06/2023	1'525,50	7'130,72	7,594
22/06/2023	172,94	7'303,66	7,778
23/06/2023	3'191,94	10'495,60	11,178
26/06/2023	13'527,81	24'023,41	25,585
27/06/2023	2'985,24	27'008,65	28,765
28/06/2023	988,06	27'996,71	29,817
29/06/2023	988,06	28'984,77	30,869
30/06/2023	4'883,45	33'868,22	36,070
03/07/2023	402,75	34'270,97	36,499
04/07/2023	402,75	34'673,72	36,928
05/07/2023	1'220,87	35'894,59	38,228
06/07/2023	3'430,27	39'324,86	41,881
07/07/2023	1'145,04	40'469,90	43,101
10/07/2023	1'145,04	41'614,94	44,320
11/07/2023	1'145,04	42'759,98	45,540
12/07/2023	2'118,64	44'878,62	47,796
13/07/2023	224,14	45'102,77	48,035
14/07/2023	224,14	45'326,91	48,274
17/07/2023	5'239,21	50'566,12	53,854
18/07/2023	5'239,21	55'805,33	59,433
19/07/2023	5'239,21	61'044,54	65,013
20/07/2023	1'207,24	62'251,78	66,299
21/07/2023	1'207,24	63'459,02	67,585
24/07/2023	8'687,34	72'146,36	76,837
25/07/2023	1'716,56	73'862,92	78,665
26/07/2023	3'487,03	77'349,95	82,379
27/07/2023	3'451,08	80'801,03	86,054
28/07/2023	5'702,14	86'503,17	92,127
31/07/2023	550,28	87'053,45	92,713
01/08/2023	807,65	87'861,10	93,573
02/08/2023	735,06	88'596,16	94,356
04/08/2023	529,20	89'125,36	94,920
07/08/2023	1'946,38	91'071,74	96,993
08/08/2023	552,56	91'624,30	97,581
09/08/2023	426,40	92'050,70	98,035
10/08/2023	904,36	92'955,06	98,998
11/08/2023	302,12	93'257,18	99,320
14/08/2023	319,20	93'576,38	99,660
16/08/2023	319,20	93'895,58	100,000
Data, 29/05/2023			
Tecnico			